



ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต้อ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต้อ

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ และนายอำเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ แล้ว ๓๐ วัน

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาदनน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลองแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานบังคับที่กำหนด หรือแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

/ให้เจ้าของ...

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๖๖



(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

เห็นชอบ



(นายวิสูตร อินทรกำเนต)

นายอำเภอพุนพิน

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อไขมันและแบบมาตรฐานการสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (ม.)	ความลึก (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘๐	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘๐	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒๐	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (ม.)	ความลึก (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒๐	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒๐	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒๐	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่าน ศูนย์กลาง (ม.)	ความลึก (ม.)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๑.๔ มาตรฐาน ขนาดถังดักไขมันสำเร็จรูป


จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๑-๕ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๖-๑๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐-๓๐ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๑๑-๕๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐-๕๐ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๕๑-๑๒๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๑๒๑-๒๖๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร	

แบบถังดั๊กไ้ขมัน ขนาด 1 คั้วเรอห

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับชนิดปิดกั้นขนาด 0.40x0.50 ม.
หรือ ๘๙ (ทั้งตลาด)

ท่อนำออกไปข้างคอกไขมัน PVC Ø 2"-3"

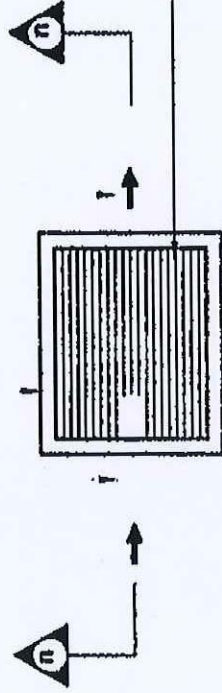


แปลจนถึงดักขชะ

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปชนิดปิดกั้นขนาด 0.40x0.50ม.
พร้อมฝา(ทองตลาด)

คณะกรรมการผู้คະแมกร่าง 0.02ม

ท่อสู้ออกไปเข้าถึงคอกไวมัน PVC Ø 2"-3"


หน้าผาอยู่ปากแม่น้ำ

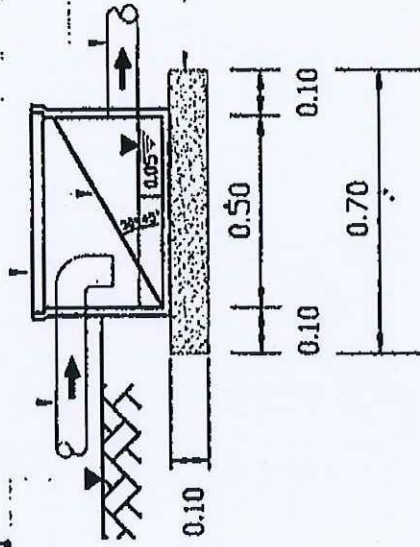[illegible]



กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนบำบัดมลพิษทางอากาศ)			
กรุงเทพฯ			
วันที่ออกใบแจ้ง : ๑๕/๑๒/๒๕๖๓			
จำนวน	๑		
ชื่อ	-		
สถานที่	ถนน สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร		
ประเภท	การก่อสร้างอาคาร		
เลขที่	๑๕/๑๒/๒๕๖๓	วันที่	๑๕/๑๒/๒๕๖๓
เลขที่	๑๕/๑๒/๒๕๖๓	วันที่	๑๕/๑๒/๒๕๖๓
เลขที่	๑๕/๑๒/๒๕๖๓	วันที่	๑๕/๑๒/๒๕๖๓

แบบถั่งดักไ้ขม้น ขนาค ลป.ม./วัน

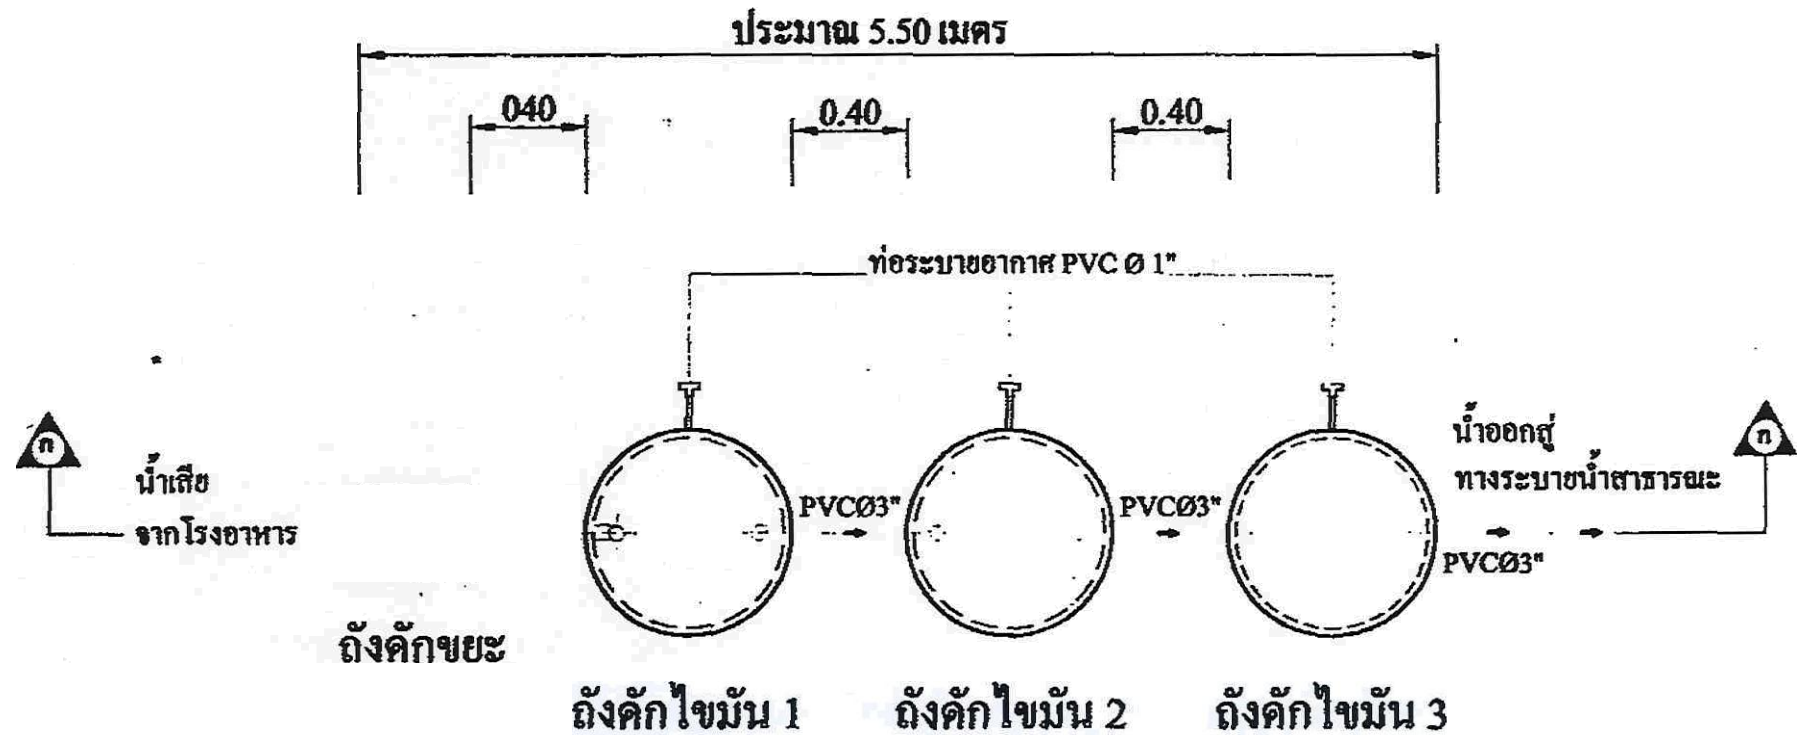

6Q<Ä*#VÄ?8%'B;R2r'u.B./8'A

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังคักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด)

ท่อระบายอากาศ T PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
รายละเอียด แบบมาตรฐานถังคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์			
ชื่อชุมชน			
ชื่อตำบล			
ผ.ส.พ.	นาย สมชาย ทรงประกอบ	ผ.จ.ช.	
ผ.ส.จ.ช.		วัน	

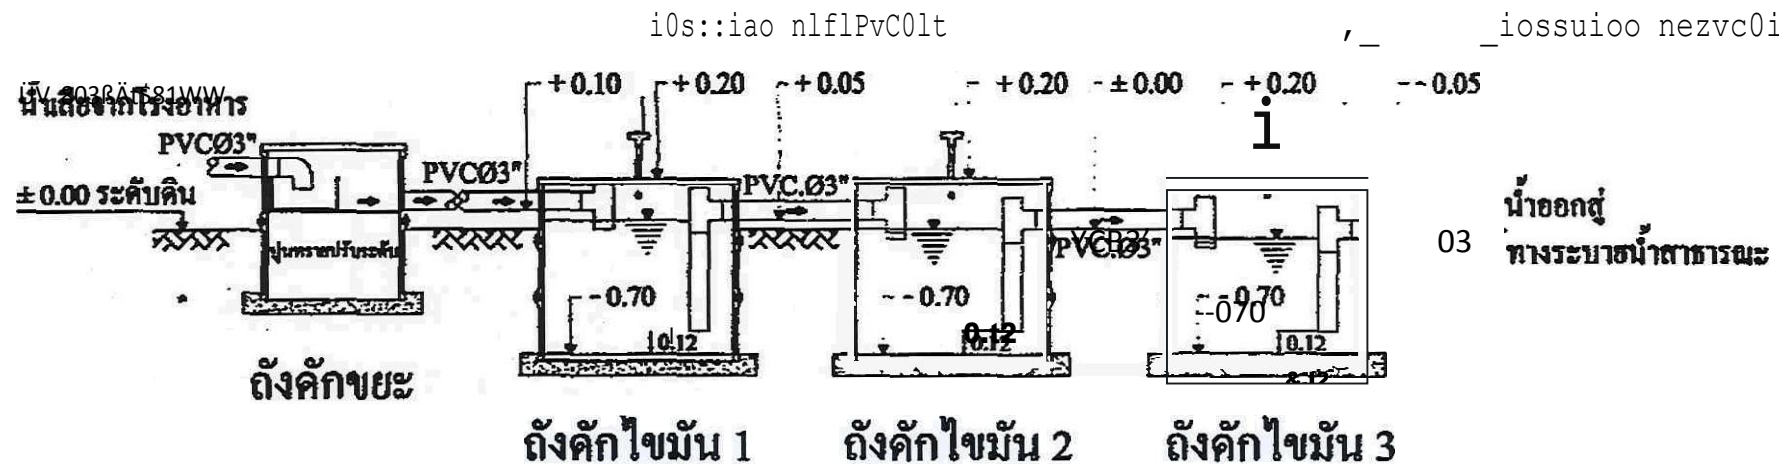

g'<#>+n-n 64<%n#'U8'umB»R2B'u.r./7'«
(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังคักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใต้ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลาด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)			
โครงการ			
แบบแปลน			
แบบมาตรฐานถังคักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์			
ออกแบบ	นาย เฉือก ตะกวดมาก	นาย ทวีป ฐ. ระนอง	
เขียน	นาย สมภพ มณีรัตน์	นาย บรรพศ แฉิมกลิ่นทุฒ	
ตรวจ	นาย สมชาย ทรงประกอบ	นาย	
อนุมัติ	นาย อรุณันท์ อธิรัตน์	นาย	

แบบอังกฤษใหม่ ขนาด 4 สป.ม./วัน

อังกฤษ

ถึงดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถึงดีกา यस ถึงปฐมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (แผ่นม้วน 10ม. ต่อ 1ม.)


ถึงดักไจมัน ก่อนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบม./วัน

กรมควบคุมมลพิษ สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนปฏิบัติการ)	
โครงการ แบบมาตรฐานวิธีปฏิบัติในการตรวจวัดความเข้มข้น	
แบบฉบับ แบบฉบับ	นาย อนันต์ กระจุกแสง นาย พิภพ ธรรมสง
ผู้ควบคุม นาย ชยเดช มณีรัตน์	นาย บรรพต มณีรัตน์ นาย บรรพต มณีรัตน์
ผ.อ.บ.ร. นาย ชยพร พรเจริญ	นาย ชยพร พรเจริญ นาย ชยพร พรเจริญ
ผ.อ.บ.ร. นาย ชยพร พรเจริญ	นาย ชยพร พรเจริญ นาย ชยพร พรเจริญ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับขุดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ท่อนำออกไปข้างถังคักไวมัน PVC Ø 2"-3"

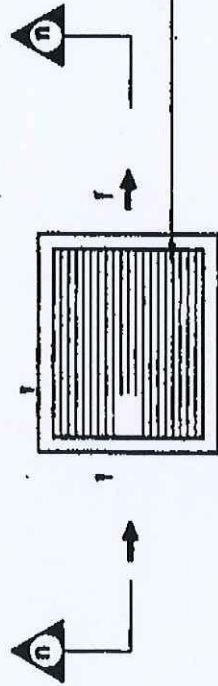

คณะกรรมการผู้พิทักษ์ ๑ 6.๗ ระยะที่คณะกรรมการ 0.02.๗


แปลจนถึงดักยยะ

บ่อพักปริมาณน้ำเสียที่เชื่อมสายแรงดูดขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองเหลือง)

ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๑ มม ระยะห่างระหว่าง ๐.๐๒ม

ก่อนนำออกไปกำจัดทิ้งให้มัน PVC ๑ 2"-3"

นางสาวอุษณีย์

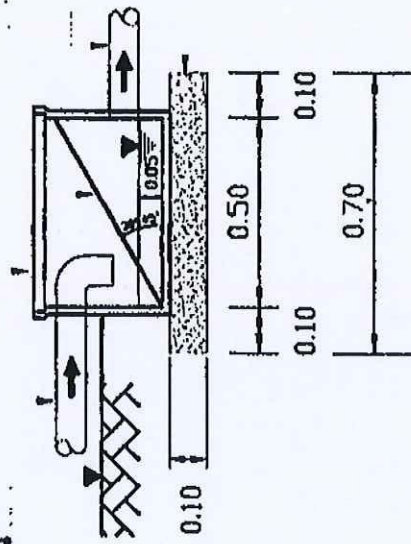

८-८

[illegible]