

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อและนายอำเภอพุนพิน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อแล้ว ๓๐ วัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลองแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานดักไขมันสำเร็จรูปตามคุณลักษณะกำหนดหรือแบบแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สิทธิพงษ์ ปานดี

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อไขมันและแบบมาตรฐานการสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	ความลึก (เมตร)	
๕	๐.๑๗	๐.๘๐	๐.๔๐	๑
๕ - ๑๐	๐.๓๔	๐.๘๐	๐.๗๐	๑
๑๐ - ๑๕	๐.๕๑	๑.๐๐	๐.๗๐	๑
๑๕ - ๒๐	๐.๖๘	๑.๒๐	๐.๖๐	๑
๒๐ - ๒๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	ความลึก (เมตร)	
๒๕ - ๓๐	๑.๐๒	๑.๐๐	๐.๗๐	๒
๓๐ - ๓๕	๑.๑๙	๑.๐๐	๐.๘๐	๒
๓๕ - ๔๐	๑.๓๖	๑.๒๐	๐.๖๐	๒
๔๐ - ๔๕	๑.๕๓	๑.๒๐	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒๐	๐.๘๐	๒


๑.๓ มาตรฐาน ขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

จำนวน (คน)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	ขนาดบ่อ		จำนวน (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	ความลึก (เมตร)	
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐ - ๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕ - ๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐ - ๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕ - ๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐ - ๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕ - ๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐ - ๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕ - ๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐


๑.๔ มาตรฐาน ขนาดถังดักไขมันสำเร็จรูป

จำนวน (คน)	ปริมาณบ่อที่ต้องการ (ลูกบาศก์เมตร)	หมายเหตุ
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๑ - ๕ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๖ - ๑๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ - ๓๐ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๑๑ - ๕๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ - ๕๐ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๕๑ - ๑๒๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร	
จำนวนสมาชิกภายในบ้าน ๑๒๑ - ๒๖๐ คน	ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร	

แบบถังดั๊กไวมัน ขนาด 1 คิวเรอน

[illegible]

แบบฝึกหัดใจมัน ขนาด ถบ.ม./วัน



ถึงδικใหม่ 1 ถึงδικใหม่ 2 ถึงδικใหม่ 3

6Q<Ä*#VÄ?8%B;R2r'u.B./8'A

(ถ้าற்பจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประเภท

ถึงขีดภาวะแล้ว ถึงประมาณค่านี้จึงเริ่มเปลี่ยนขนาด 0.50×0.40 น. (ผ่าซึบเมนต์ ทองตลาด)


ปัจจัยที่ ๑ จำนวน วงของเส้นแวงที่สำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ มม. (ค่าตั้งกะซีเพอร์ 28 ใส่ช่อง 0.05 มม. โดยรอบพร้อมเสริมสลัก

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

[illegible]

แบบอัดก๊อปปี้ขนาด 4 สบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"

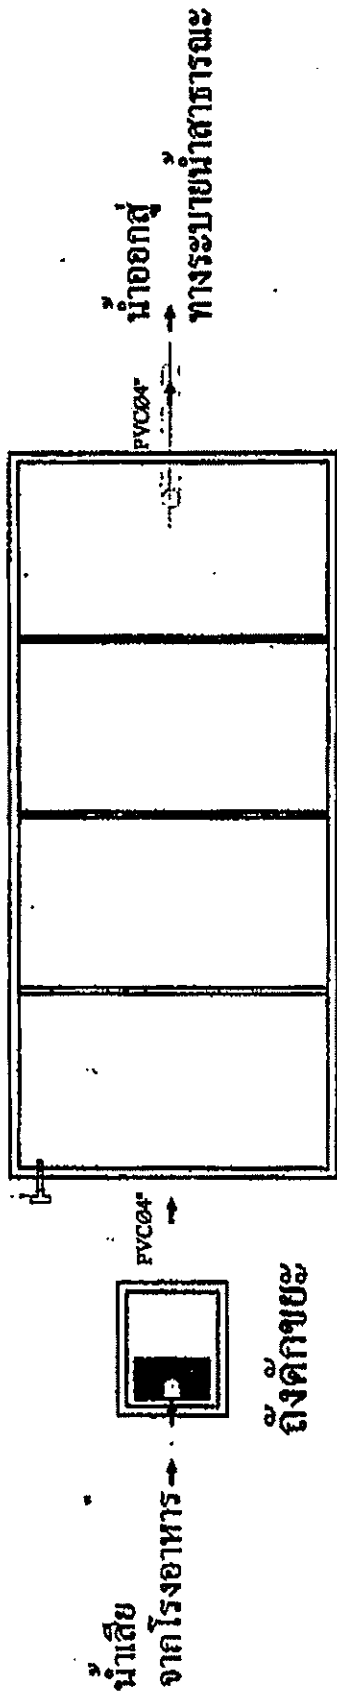

ถังดักไขมัน

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด)

ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


กรมควบคุมมลพิษ			
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนสิ่งแวดล้อม)			
โครงการ			
ประเภทงาน	แบบมาตรฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ขนาดถัง	ขนาดถัง	ขนาดฟุต	ขนาดฟุต
จำนวน	ขนาดถัง	ขนาดฟุต	ขนาดฟุต
ขนาดถัง	ขนาดถัง	ขนาดฟุต	ขนาดฟุต
ขนาดถัง	ขนาดถัง	ขนาดฟุต	ขนาดฟุต
ขนาดถัง	ขนาดถัง	ขนาดฟุต	ขนาดฟุต

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 0.40x0.50ม

พร้อม (ทองผา)

ท่อนำออกใบเข้าถังคักไขมัน PVC Ø 2"-3"

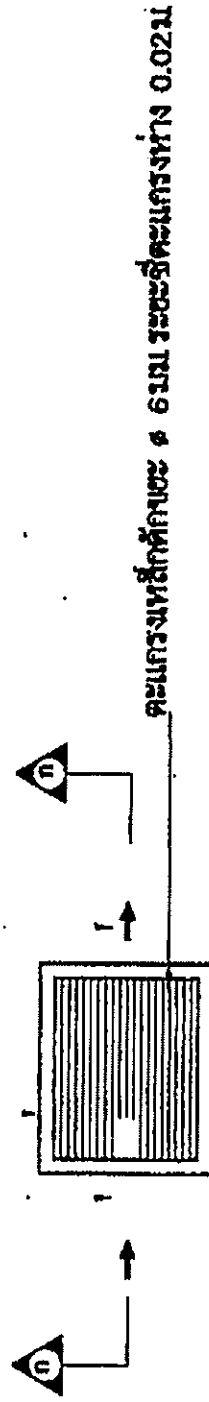

แปลจนถึงเจ้าข้า

ข้อพัสดุแบบพิเศษสำหรับนักเรียน 0.40x0.50ม.

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"


หรือผู้นำท้องถิ่น(เทศบาล)

คุณสมบัติที่ ๑๖ ระยะที่ตะเกราบห่าง ๐.๐๒๕

พระคัมภีร์

ก่อนออกไปข้างนอกไปข้างหลังซักใบมัน pvc ๑ 2"-3"

மாண்புமிகு

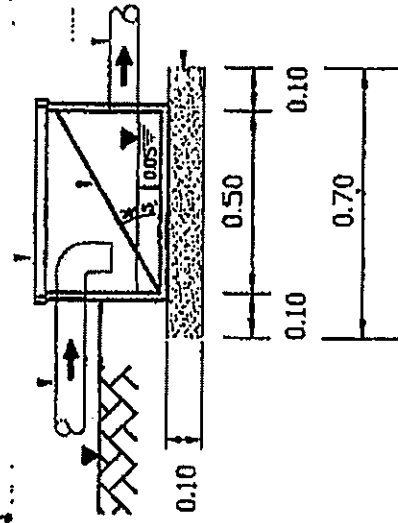[illegible]